




ISOMÉTRICO 7
 ESCALA: 1/20

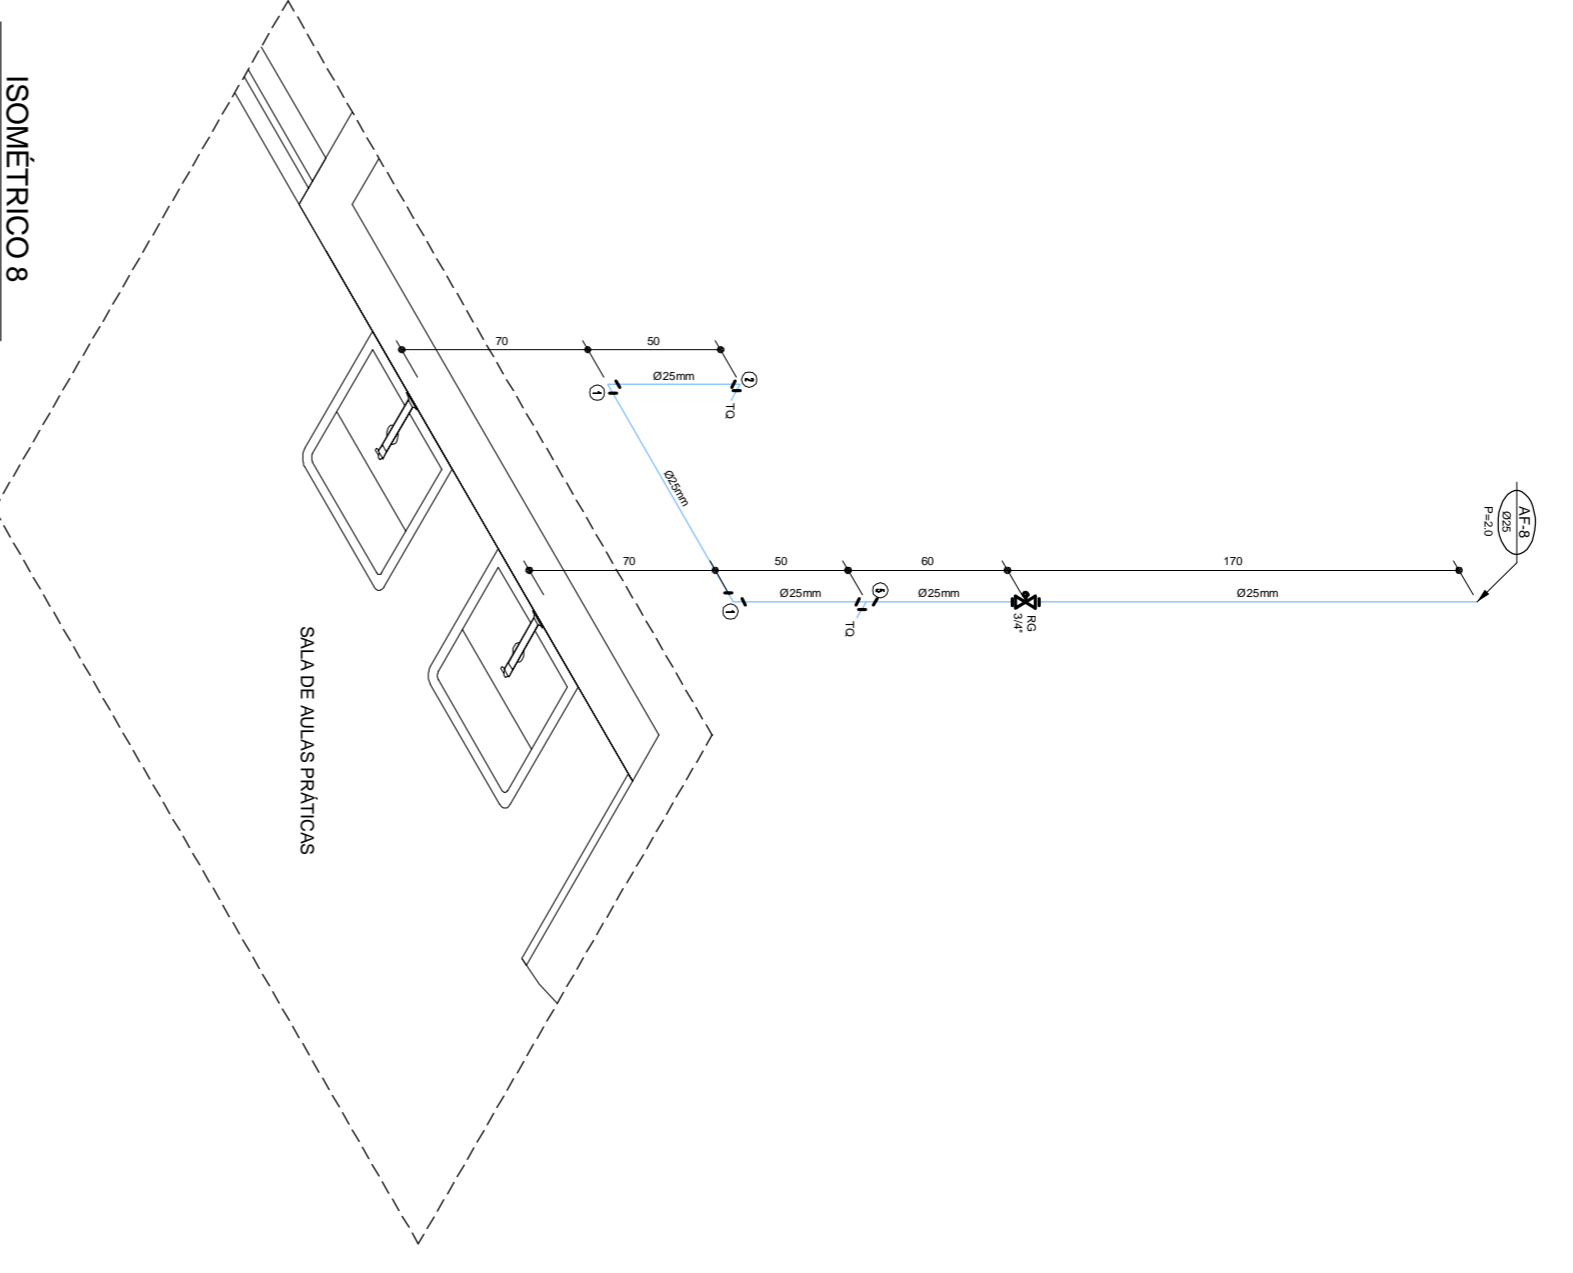


ISOMÉTRICO 8
 ESCALA: 1/20

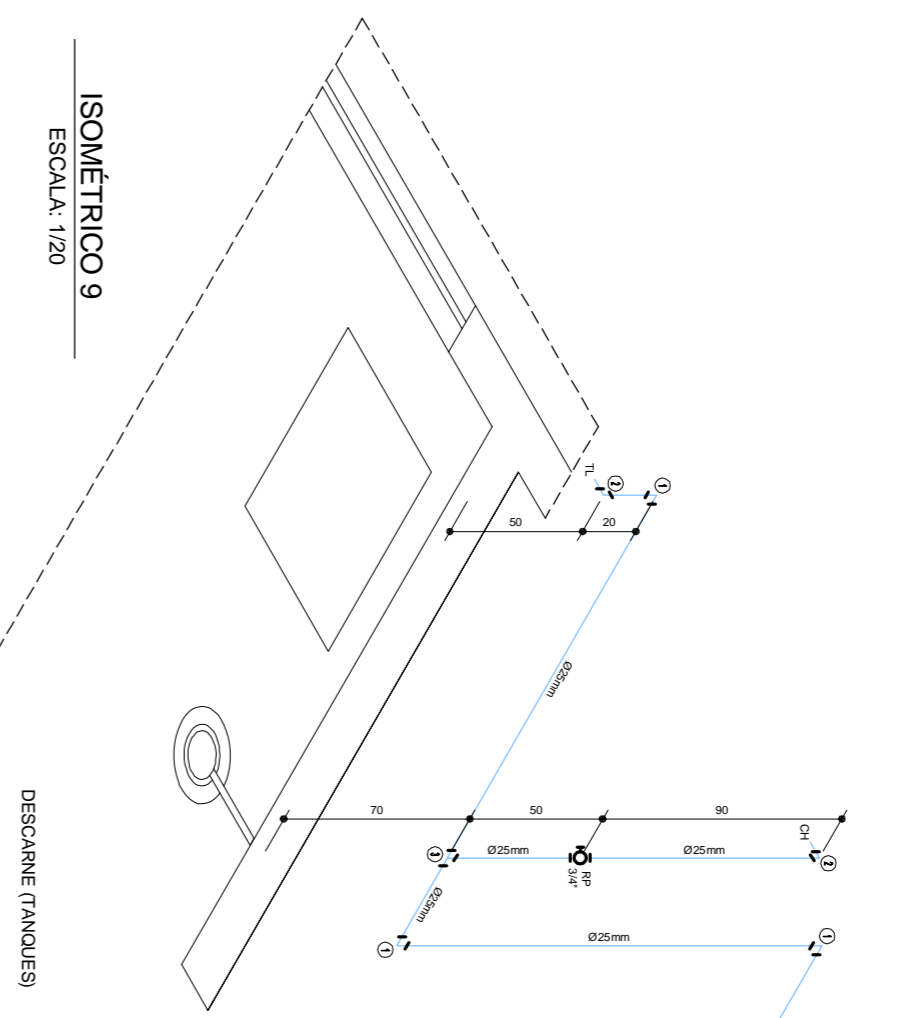


ISOMÉTRICO 9
 ESCALA: 1/20

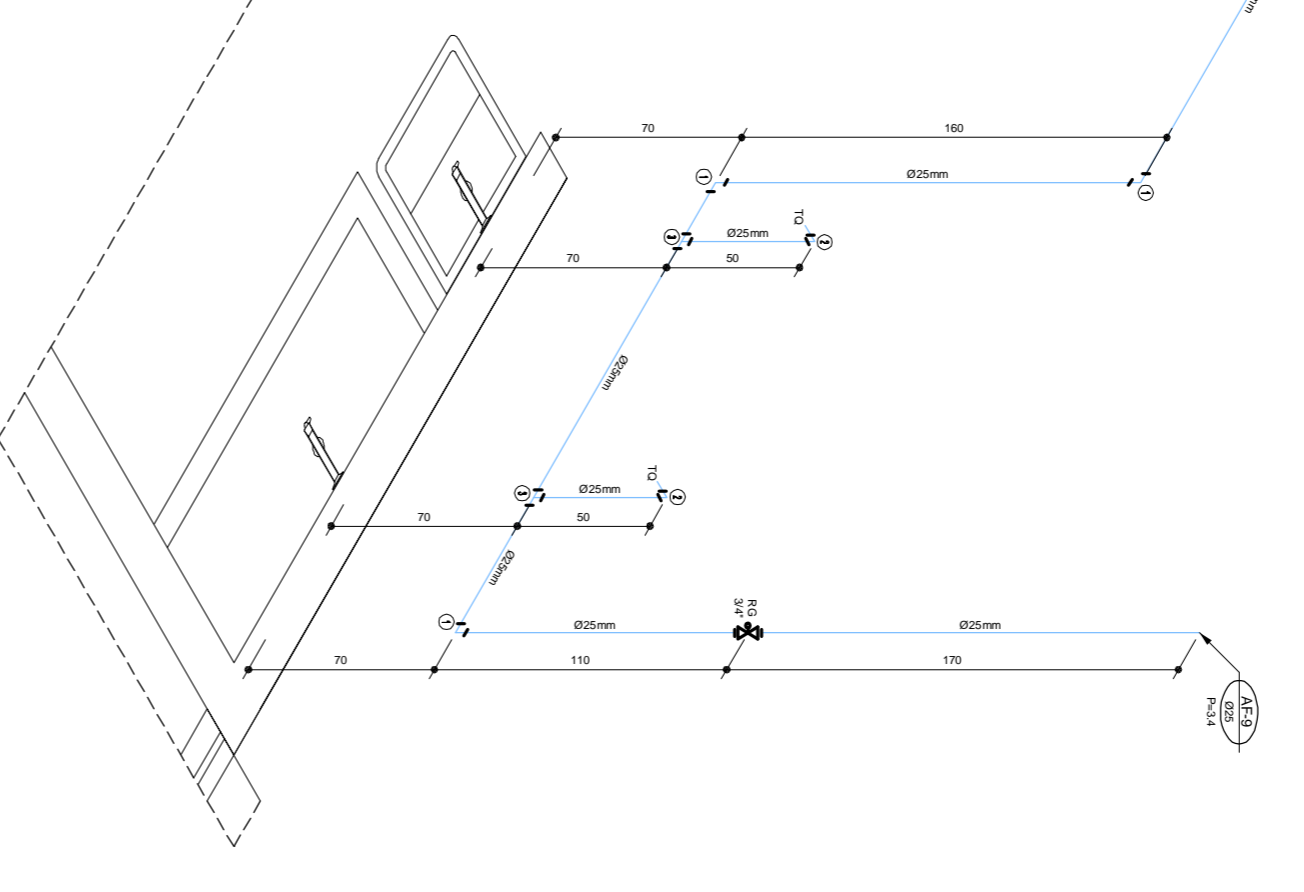


ISOMÉTRICO 10
 ESCALA: 1/20

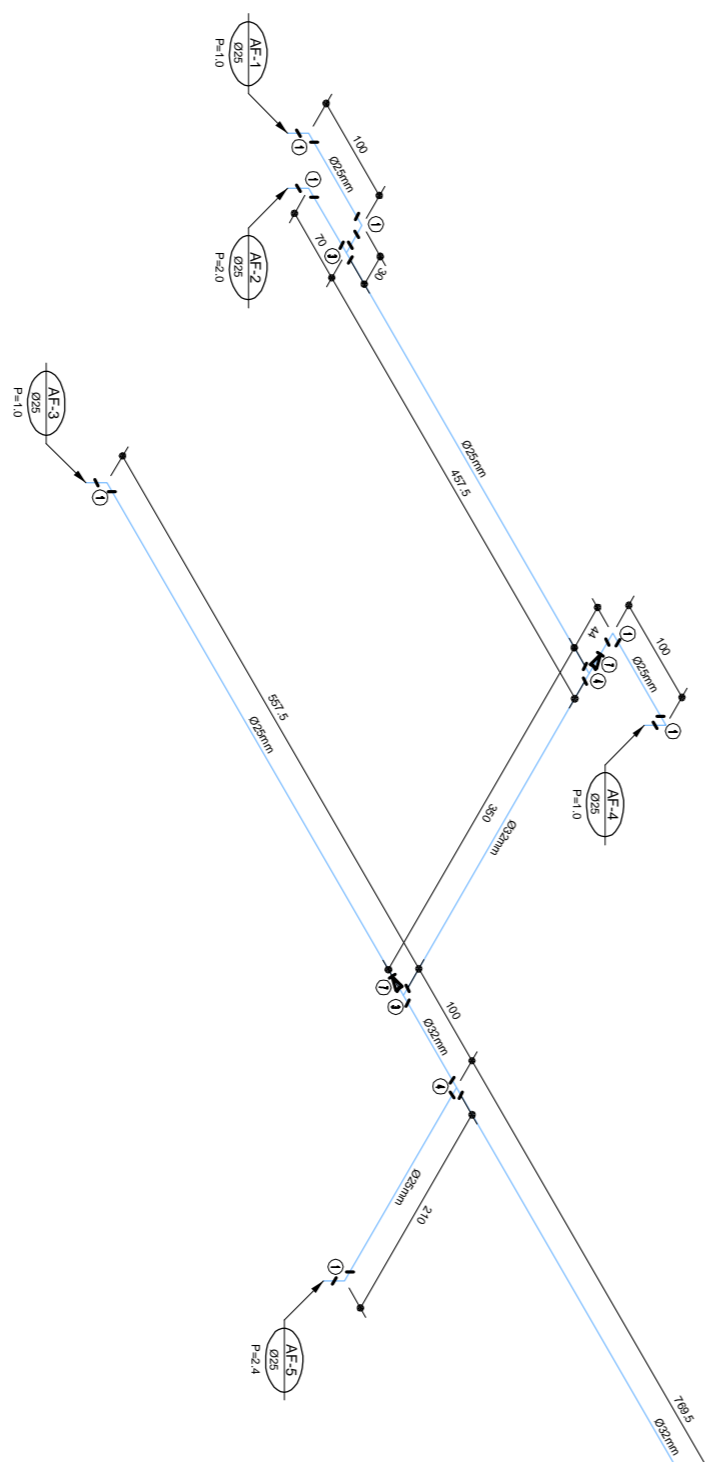

ISOMÉTRICO - BARILETE DE DISTRIBUIÇÃO
 Esc. 1/20

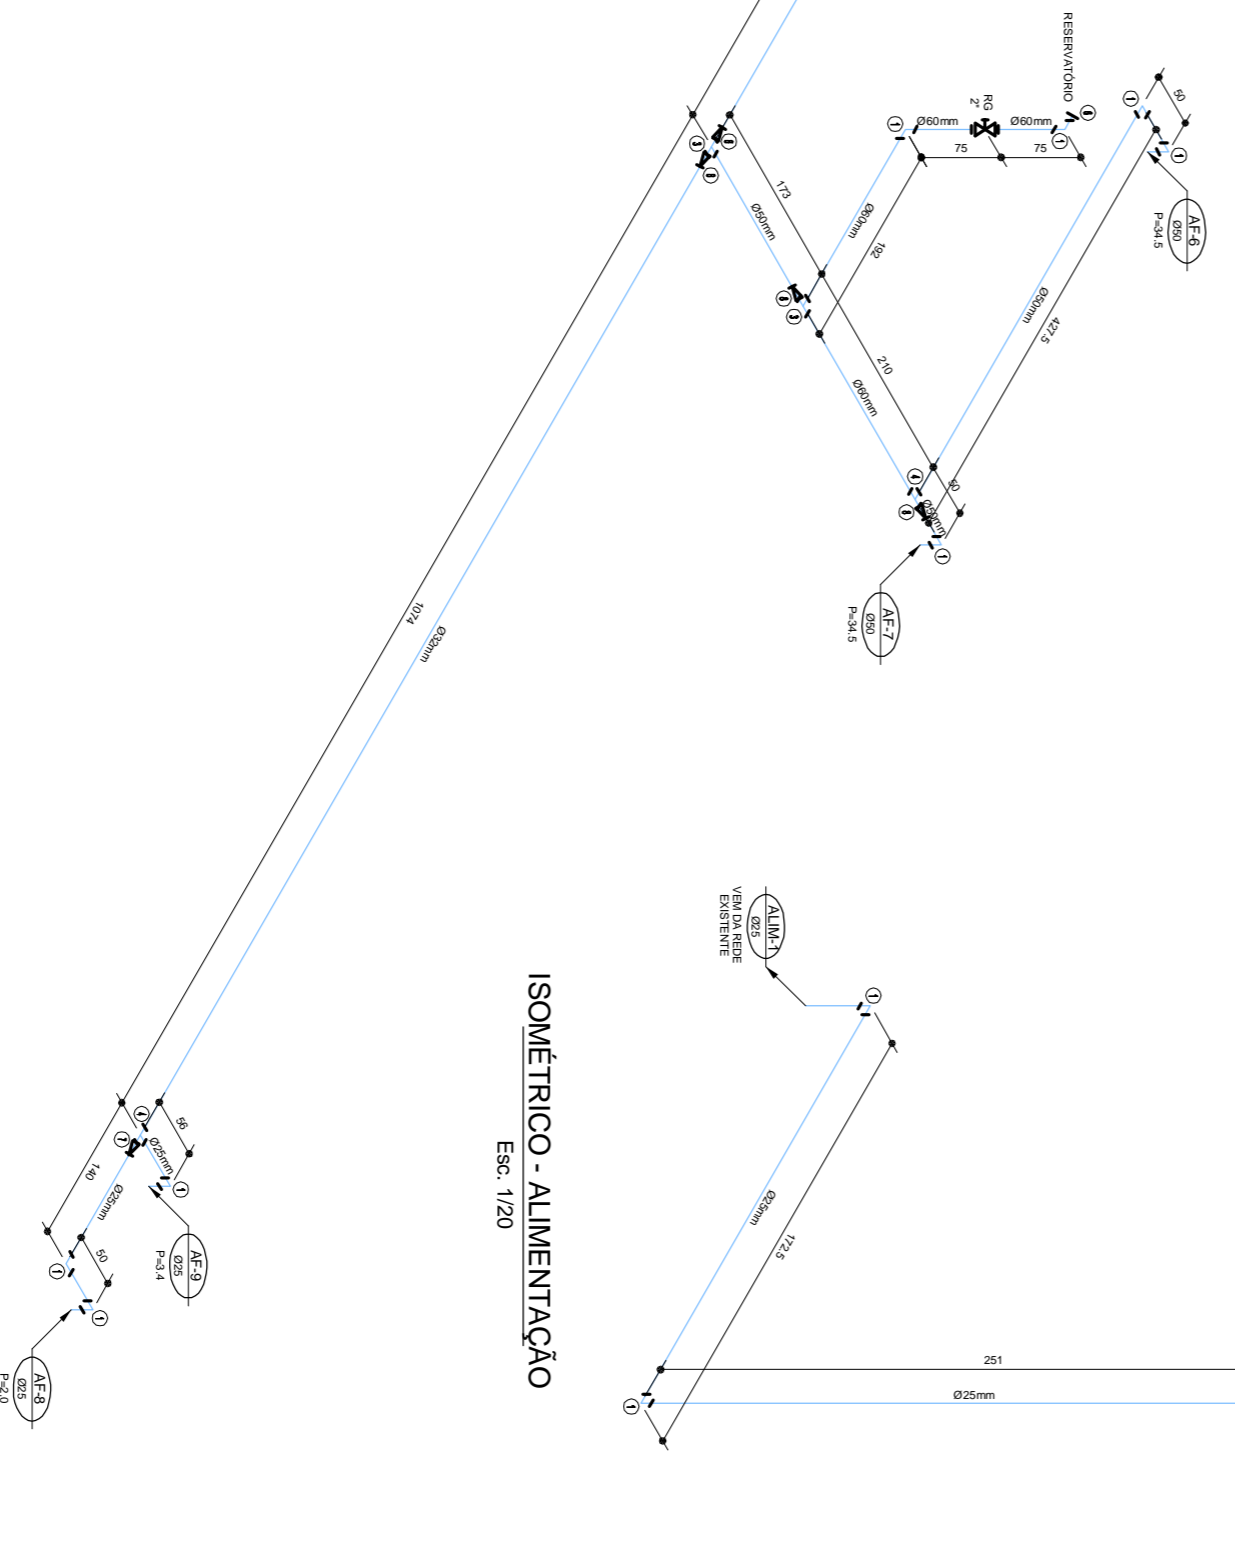

ISOMÉTRICO - ALIMENTAÇÃO
 Esc. 1/20

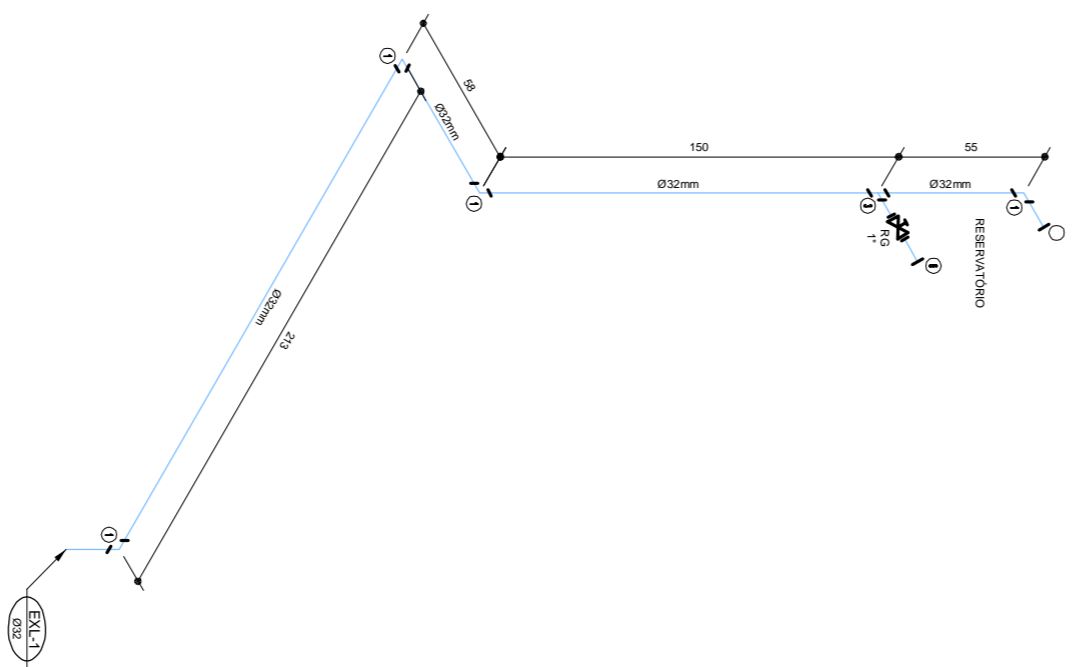

ISOMÉTRICO - EXTRAVASOR E LIMPEZA
 Esc. 1/20

LEGENDA: ÁGUA FRIA - P/F/C
 1 - Canalização em cobre
 2 - Canalização em aço galvanizado
 3 - Canalização em PVC
 4 - Canalização em PEAD
 5 - Canalização em PEHD
 6 - Canalização em PEAD/PEHD
 7 - Canalização em PEAD/PEHD
 8 - Canalização em PEAD/PEHD
 9 - Canalização em PEAD/PEHD
 10 - Canalização em PEAD/PEHD

TÍTULO		DATA		SITUAÇÃO		AUTOR	
V 1		AÇO / 2010		ELABORADO		EDUARDO NEVES	
04/05							
PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ÁGUA FRIA COMERCIAL							
LAB. DE ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL CAMPUS DIAMANTINA RODOVIAS BR / MS S/N, 1º AND. - JACOBINA - DIAMANTINA/MS UNIV. ESTADUAL PAULISTA "JOSÉ RIBEIRO" CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SANITÁRIA E AMBIENTAL FONE: 16 8883 3150/0011-57 FAX: 16 8883 3150/0011-57 E-MAIL: ENGENHARIA@UNESP-DIAMANTINA.EDU.BR							
ISOMÉTRICOS: 7 A 10 BARILETE DE DISTRIBUIÇÃO / ALIMENTAÇÃO / EXTRAVASOR E LIMPEZA							
SUPERVISOR TÉCNICO: ENO CIVIL EDUARDO OLIVEIRA NEVES CHAVEIRO DE 2000							