



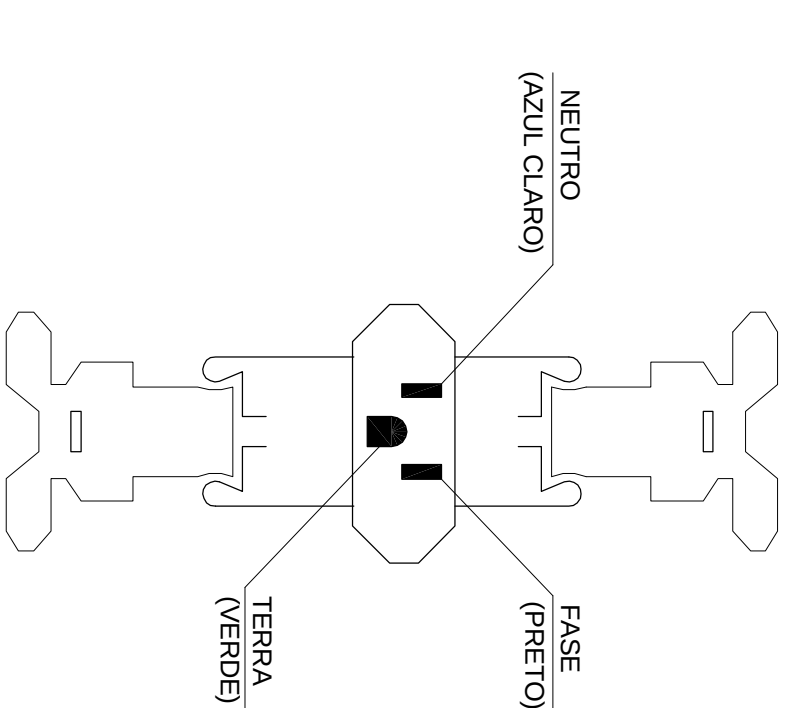

POLARIZAÇÃO DA TOMADA

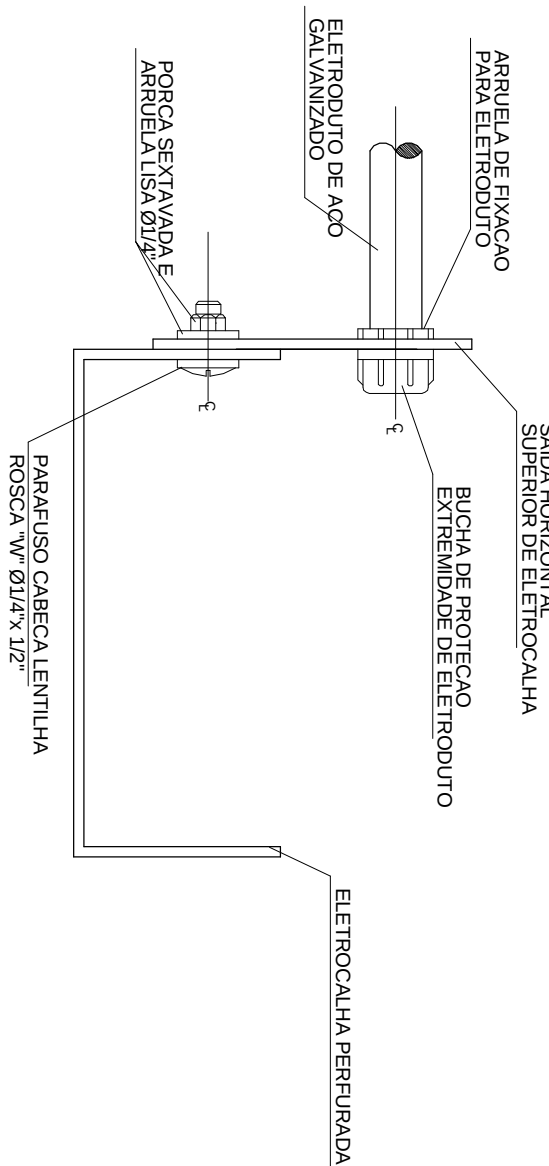

OBSERVAÇÕES

DETALHE - SAÍDA ELETRICAL



	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO INSTALAÇÃO DE ENFITESE COM REATORES DE APE E PARTIDA RAPIDA, COM LÂMPADA EXTRA LUZ DO DIA - 2X18W
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO INSTALAÇÃO ENFITESE COM REATORES DE APE E PARTIDA RAPIDA, COM LÂMPADA EXTRA LUZ DO DIA - 2X32W
	LUMINÁRIA TIPO RADELA, USO EXTERNO, PARA LUM LÂMPADA 15 W FLUORESCENTE PL.
	ELETRODUTO EM PVC APARENTE EM PAREDE OU LAJE.
	ELETRODUTO EM PVC NO PISO
	PERFILADO GALVANIZADO 38 x 38 mm
	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFORADA SEM TAMPA - DIMENSÕES INDICADAS
	INDICAÇÃO DOS CONDUTORES: TERRA (COR VERDE), RETORNO (COR BRANCA), FASE (CABE PRETO, AZUL, VERMELHO E AMARELO) E NEUTRO (COR AZUL CLARO).
	INTERRUPTOR SIMPLES
	INTERRUPTOR TREE-WAY
	ELETRODUTO QUE SOBEE - ELETRODUTO QUE DESCE
	TOMADA ELÉTRICA 110V / H=1,20m
	TOMADA ELÉTRICA 220V / H=1,20m
	TOMADA ELÉTRICA 110V / NO PISO
	TOMADA ELÉTRICA 220V / NO PISO
	POSTE / COLUNA PARA DESCIDA ELÉTRICA E DE TELEMÁTICA.
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS - QDC
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
	NOMECLATURA DO CIRCUITO 1 - DO QDC 1
	HASTE DE TERRA TIPO COOPERWELD 3 m - 3/8"

LEGENDA

-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
0	12.08.10	Sigilo	PROJETO INICIAL		
Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO		
FASE:					
PROJETO ELÉTRICO					
OBSERVAÇÕES					
LABORATÓRIOS DE FISIOLÓGIA ANIMAL					
UFVJM					
CAMPUS II - DUMONTINHA					
PROPRIETÁRIO:	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JECUPIINHONHA E MUCURI			CNPJ	16.888.216/0001-57
TÍTULO					
ILUMINAÇÃO E TOMADAS - DETALHES					
AUTOR PROJETO ELÉTRICO / RT:					
SÉRGIO PIRES ANTUNES					
CARTA 16.528/0 - MG					
DETALHAMENTO:					
VERSÃO:	DATA:	AUTOCOD:		FOLHA:	
VERSÃO 0	12.08.2010	SÉRGIO PIRES ANTUNES		01/02	
ARQUIVO: ELÉTRICA LAB. DE FISIOLÓGIA E ANATOMIA ANIMAL					