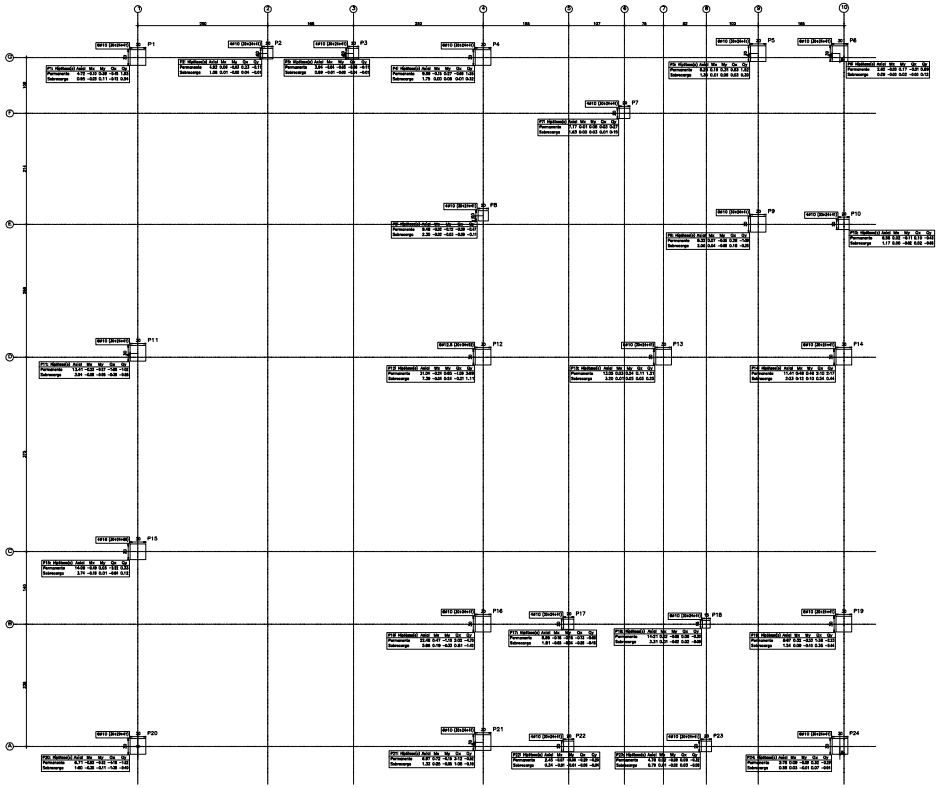

Axial:t
Mxt x m
Myt x m
Qx:t
Qy:t
n#xx(aa)
n#xx(aa+bb+cc)

COR	DO	LAYER
1	7	0.15
2	7	0.2
3	7	0.2
4	7	0.2
5	7	0.2
6	7	0.2
7	7	0.2

OBSERVAÇÕES

- Medidas das cotas em cm (exceto onde indicado)
- Verificar medidas no obra
- Molhar as formas antes da concretagem
- Usar espaçadores para garantir recobrimento do aço
- Nas armações negativas das lajes – usar "caranguejos"
- Cura mínima = 7 dias
- Descimbramento(formas) = mínimo de 28 dias
- Todas as peças de concreto em contato com o solo devem ser executadas sobre lastro de concreto magro e/ e=5cm

. Em caso de dúvidas, contactar o Calculista

Classe de Agress.: C II	Ec(5600 √fck):	Agreg. Graúdo: Brita 0	
CONCRETO(Fck): 25 MPa	AÇO: CA 50	SLUMP (mm): 100+-10	
Fator A/C (max.)< 0.60	FORMAS: C. Res.	ADITIVO:	

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

QUADRO DE REVISÕES

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA

CLIENTE
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

ENDEREÇO DA OBRA
CAMPUS JK DIAMANTINA / MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alessandro de Oliveira Alves
Crea 107.372/D MG

Telefax: (38) 3532-6073
98852-6811
Diamantina /MG
alessandro.alves@ufvjm.edu.br

CONTEUDO

PLANTA DE CARGA S_FUNDAÇÃO

EMISSÃO INICIAL - 22/05/2018
REVISÃO R00
ARQUIVO
ESTRUTURAL COMPOSTBAAR
FOLHA 03/17

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODEM SER REPRODUZIDAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DE ACORDO COM AS LEI DE DIREITOS AUTORAIS - Nº 9.610/98