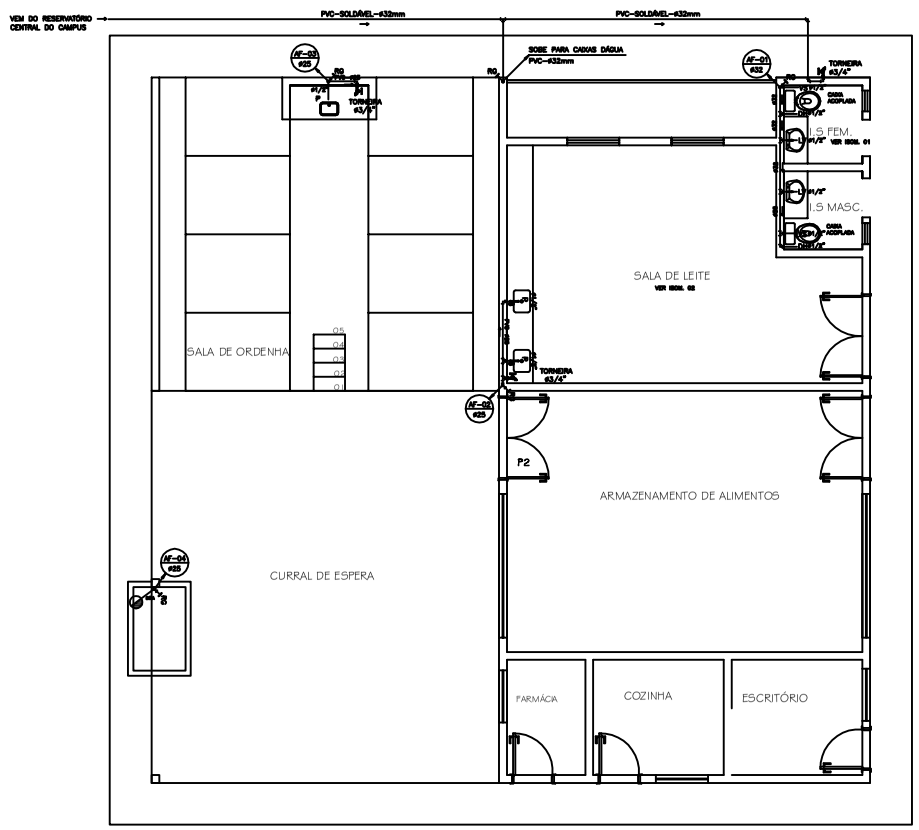

Planta Baixa - Pavimento Térreo
Projeto Hidráulico - Água Fria
ESC: 1:50

SIMBOLOGIA DO PROJETO HIDRÁULICO	
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, EM PVC
RG	REGISTRO DE GAVETA.
RP	REGISTRO DE PRESSÃO.
TB	TORNEIRA BÓIA.
	HIDRÔMETRO.
T	TORNEIRA.
VS	VASO SANITÁRIO.
BD	BIDÊ.
CH	CHUVEIRO.
LV	LAVATÓRIO.
DH	DUCHA HIGIÊNICA.
P	PIA.
TQ	TANQUE.
	TUBULAÇÃO QUE DESCE.
	TUBULAÇÃO QUE SOBE.
AF-00 Ø00	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC, E SEU DIÂMETRO.
AQ-00 Ø00	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE EM COBRE, E SEU DIÂMETRO.

NOTAS:

01- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA 7,5 Kgf/cm.

02- TODAS AS CONEXÕES PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER EM PVC SOLDÁVEL.

03- A ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA VEM DO RESERVATÓRIO CENTRAL DO CAMPUS, ESSA ALIMENTAÇÃO DEVE SER CONTÍNUA. AS CAIXAS DÁGUA CONSTANTES NA EDIFICAÇÃO SÃO APENAS UMA RESERVA EM CASO DE INTERRUPÇÃO MOMENTÂNEA.

Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

FASE: PROJETO HIDROSANITÁRIO

PRÉDIO SALA DE ORDENHA
CAMPUS DIAMANTINA
RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

UFVJM

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | CNPJ: 16.888.315/0001-57

TÍTULO: PROJETO HIDRÁULICO
PLANTA DO PAVTO TÉRREO, SIMBOLOGIA E NOTAS

RT:

Alessandro de Oliveira Alves
Crea 107.372/D MG
Telefax: (38) 3532-8073
99952-6811
Diamantina /MG
alessandro.alves@ufvjm.edu.br

VERSÃO:	DATA:	AUTOCAD:	FOLHA:
VERSÃO 1	23.06.2018	ALESSANDRO ALVES	01/05