



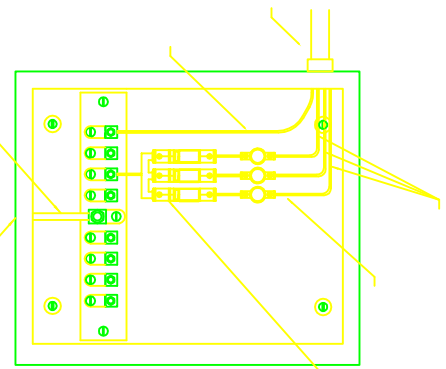


CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 30 x 200 mm, com 9 terminais de cobre 5mm² e 9 terminais de barra de cobre 5mm². A caixa é mostrada com os terminais e os cabos de cobre conectados.


DETALHE DA INSTALAÇÃO DO CABO DE COBRE 5mm² COM FIOSSES NO BARRAMENTO DE EQUALIZAÇÃO PRINCIPAL (BEP) DETALHE 0002 SEM -- ESCALA

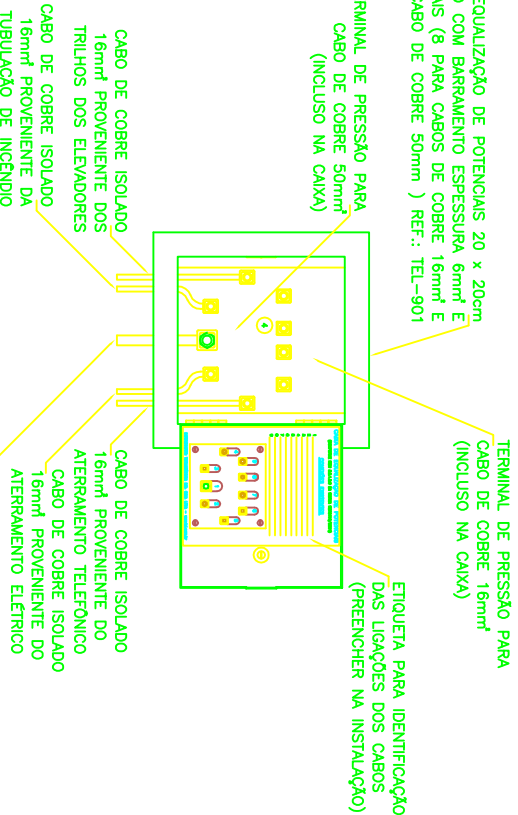


EXEMPLO DE LIGAÇÕES POSSÍVEIS NA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (LEP/TAP) DETALHE 0002 SEM -- ESCALA

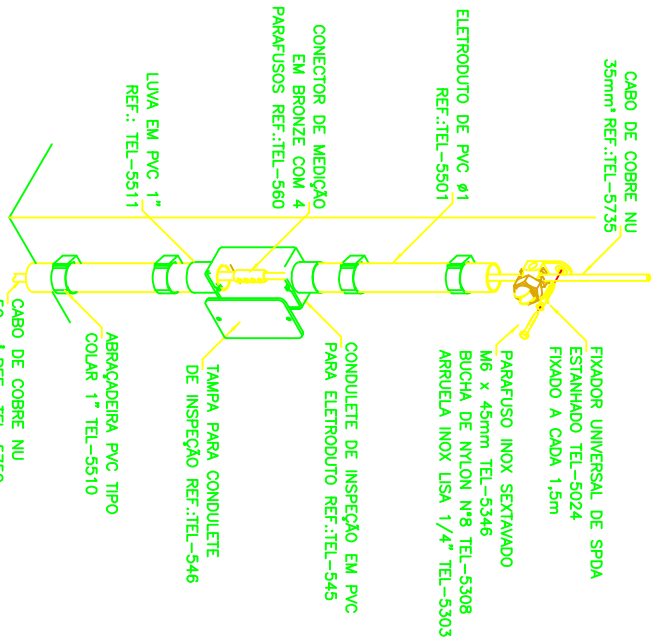

DETALHE DE FIXAÇÃO DO CABO DE COBRE NA DESCIDA DETALHE B057 SEM -- ESCALA

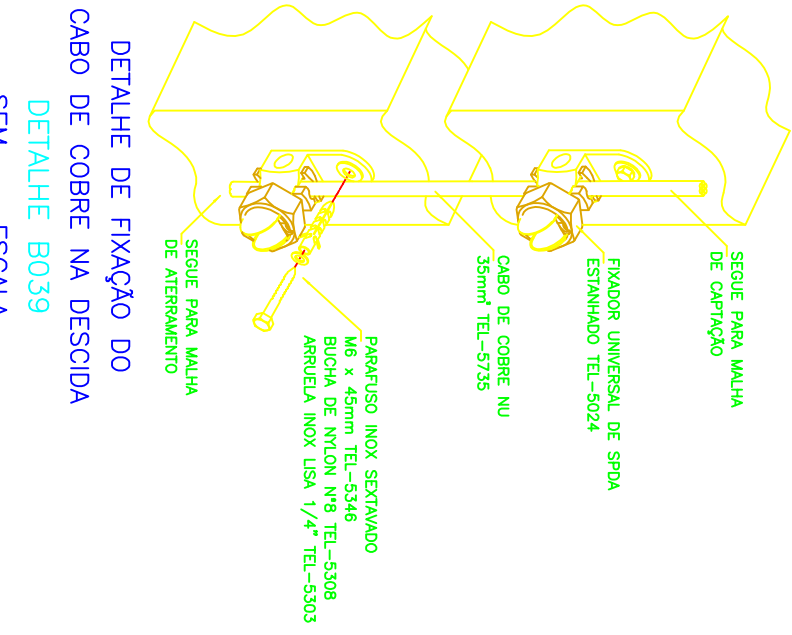


DETALHE DE FIXAÇÃO DO CABO DE COBRE NA DESCIDA DETALHE B039 SEM -- ESCALA

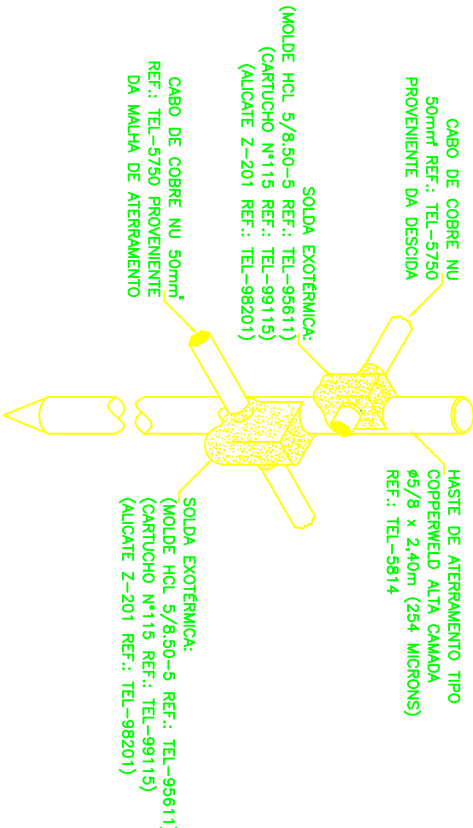


DETALHE DE CONEXÃO E SOLDA DA HASTE DE ATERRAMENTO DETALHE C002 SEM -- ESCALA



DETALHE DA VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO DETALHE C005 SEM -- ESCALA

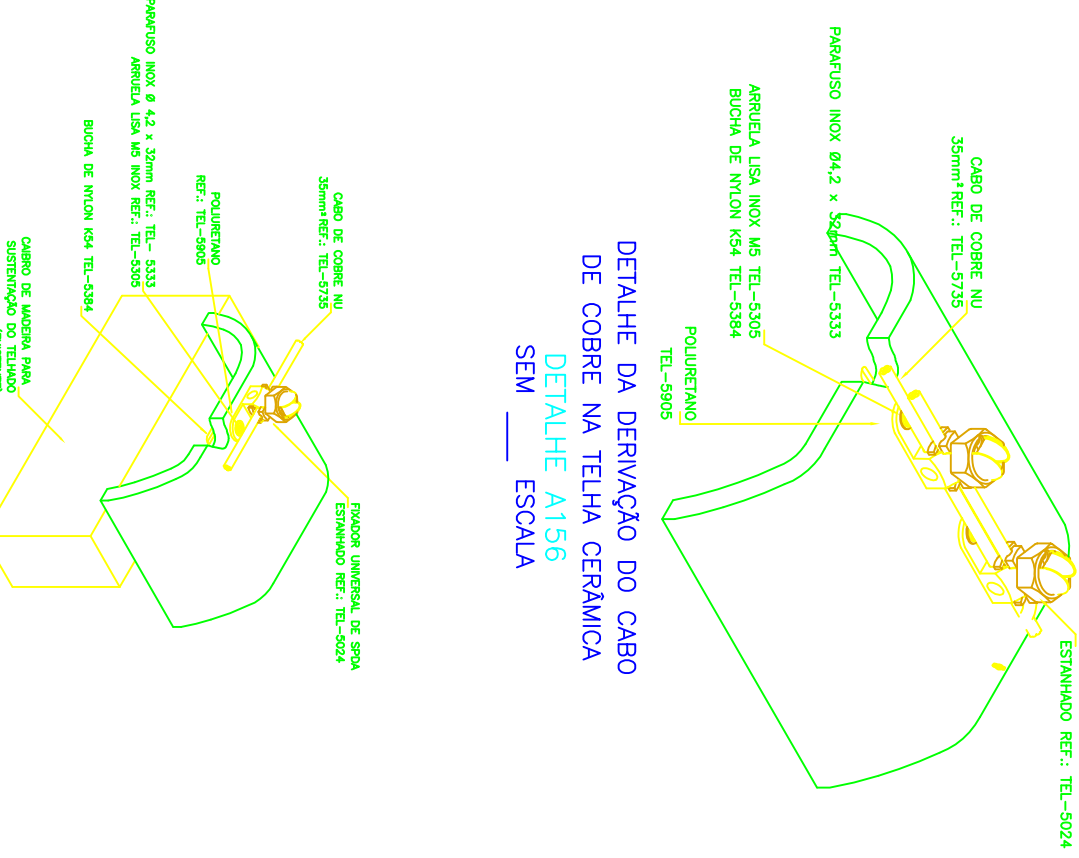

DETALHE DA FIXAÇÃO DO CABO DE COBRE NA TELHA CERÂMICA COM FIXADOR UNIVERSAL TEL - 5024 DETALHE A016 SEM -- ESCALA

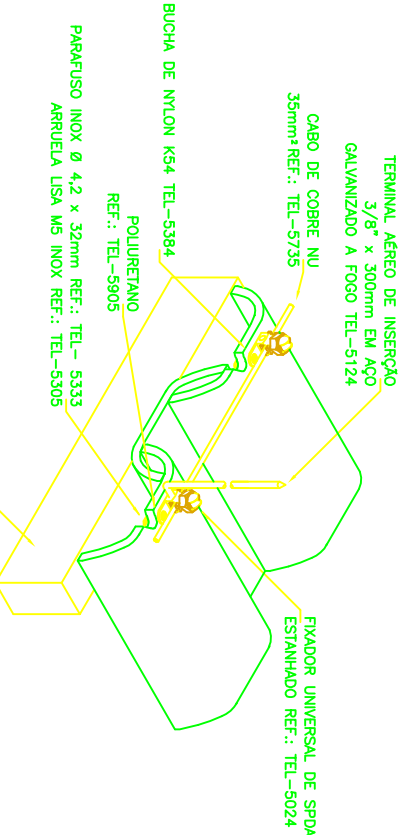

DETALHE DA FIXAÇÃO DO CABO DE COBRE NA TELHA CERÂMICA DETALHE A016 SEM -- ESCALA

LEGENDA:

Cabo de cobre Nú 35 mm2.

REF.: TEL - 5735

Cabo de cobre Nú 50 mm2.

REF.: TEL - 5750

Caixa de inspeção tipo solo em PVC com tampa de ferro fundido.

REF.: TEL - 550

Descida em barra chata de alumínio.

REF.: TEL - 771

Haste de aterramento tipo copperweld alta camada (254 microns) 5/8" x 2,4m.

REF.: TEL - 5814

Caixa de equalização.

REF.: TEL - 903

Caixa de equalização.

REF.: TEL - 901

PROJETO DE SPDA BÁSICO			
UNIVAM			
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JACUINHONHA E MUCURI			
TÍTULO DO PROJETO			
SPDA CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI			
CONTEÚDO DA FRANCHIA			
DETALHES SPDA, DETALHES CONDIÇÕES E LEGENDA			
AUTOR LUIS DE ALVA			
REVISÃO			
01/12/2009			
02/03			