


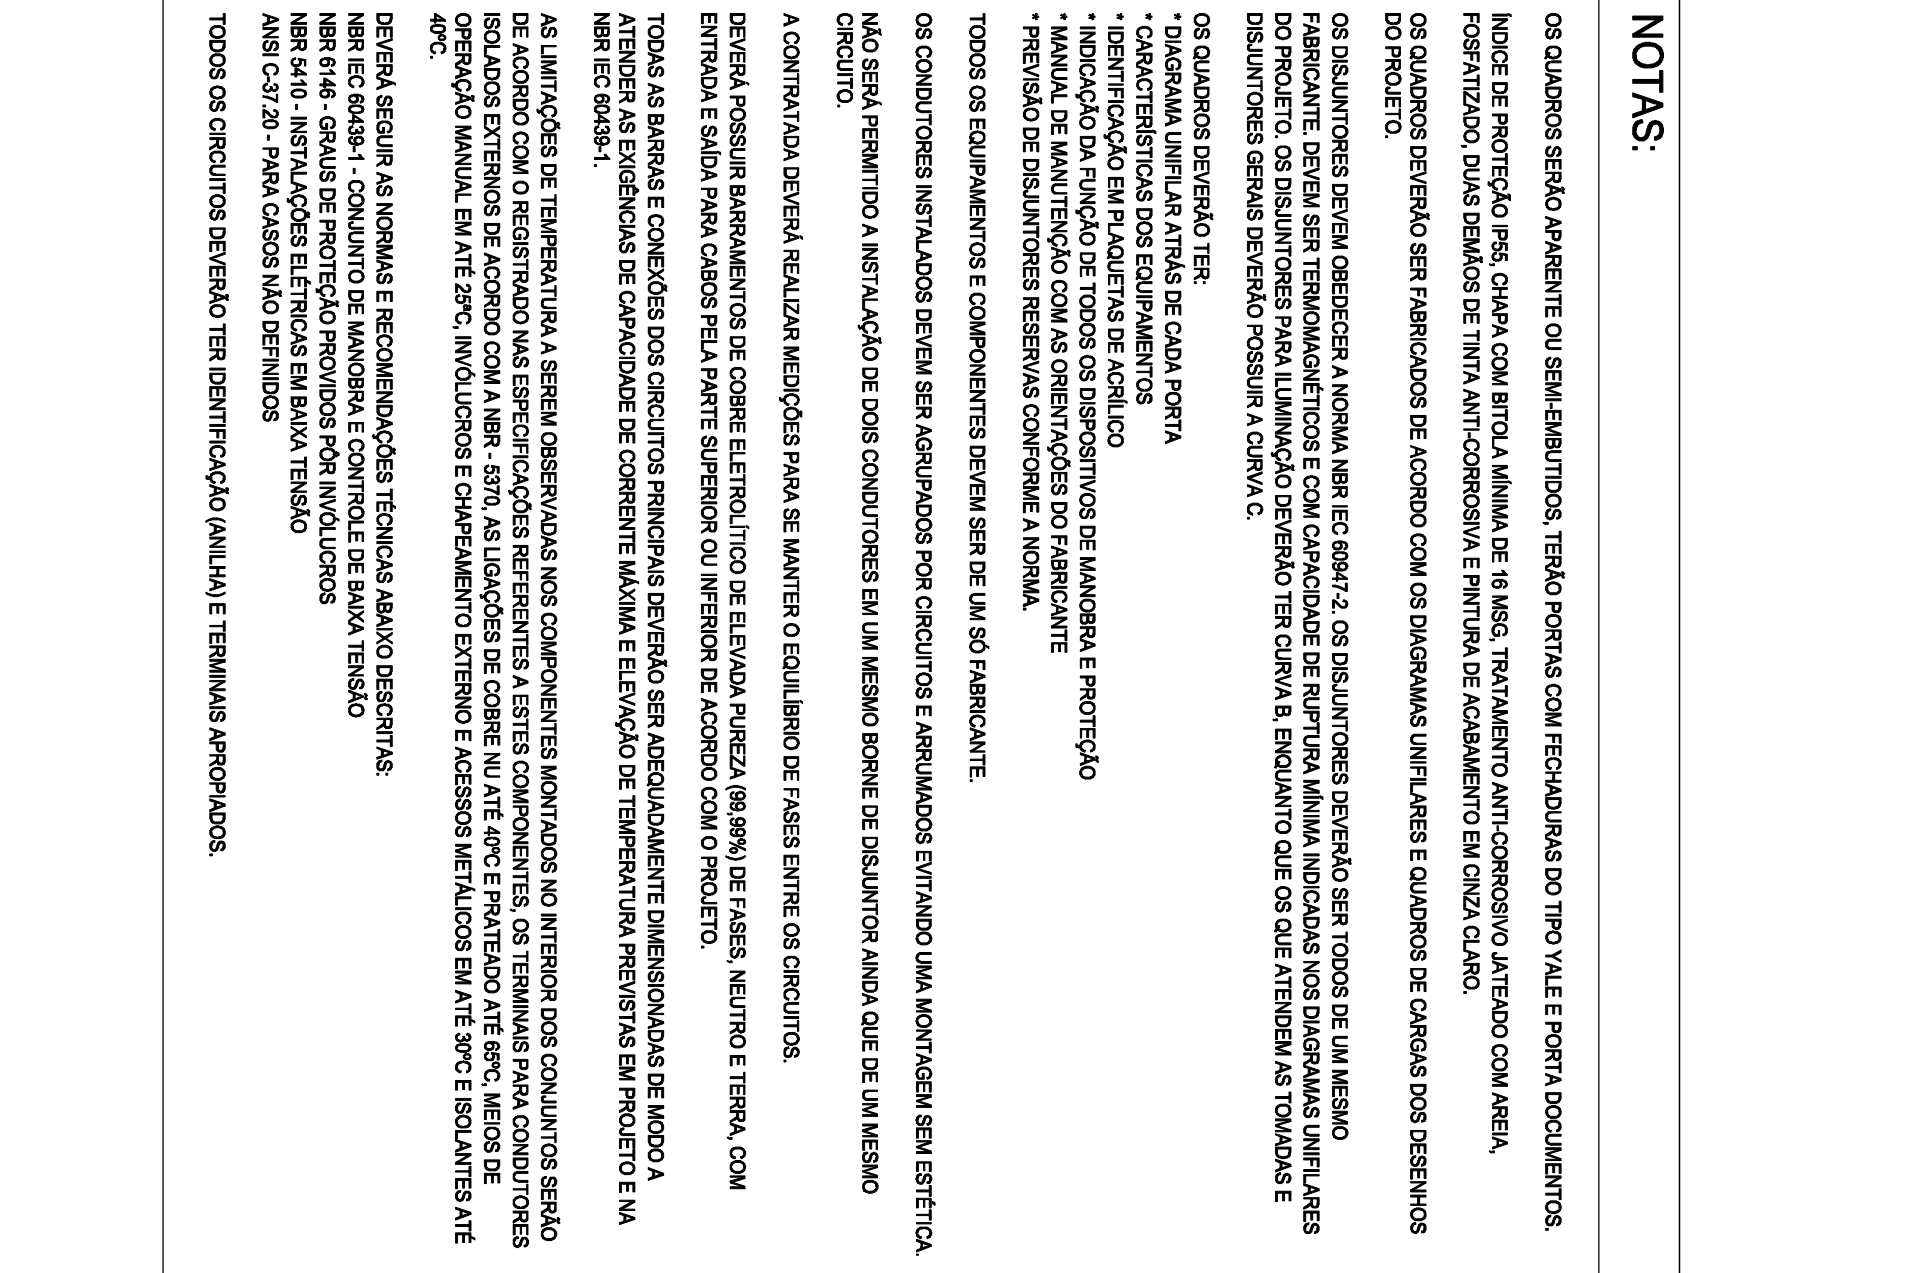

OBSERVAÇÕES

TODA TUBULAÇÃO NÃO ESPECIFICADA SERÁ Ø3/4"

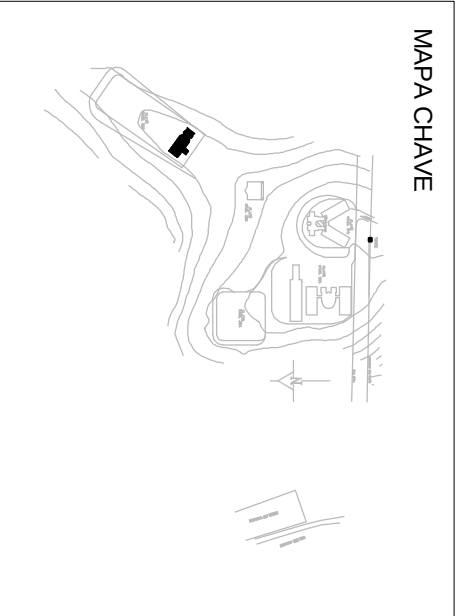


Diagrama de uma rede elétrica externa. No topo, há uma barra horizontal com 12 barras de terra (símbolo de terra) espaçadas uniformemente. Abaixo desta barra, há uma seção rotulada "VEDAÇÃO DA REDE EXTERNA" com uma seta apontando para cima. À esquerda, há uma barra de terra com o símbolo de terra e o texto "BARRA DE TERRA". À direita, há uma barra de terra com o símbolo de terra e o texto "BARRA DE TERRA". No centro, há uma barra horizontal com o texto "B. DE NEUTRO" e "B. DE TERRA" abaixo dela. À esquerda desta barra, há um símbolo de terra e o texto "SUPRESSOR DE SURTO". À direita, há um símbolo de terra e o texto "MALHA DE TERRA". No canto superior direito, há uma barra horizontal com o texto "3,0x5(29)mm² + 725mm² - Ø 80 mm" e "B3-N3-EPR 0,8/1kV-UT-750V". No canto inferior direito, há uma barra horizontal com o texto "220V/127V/480V".

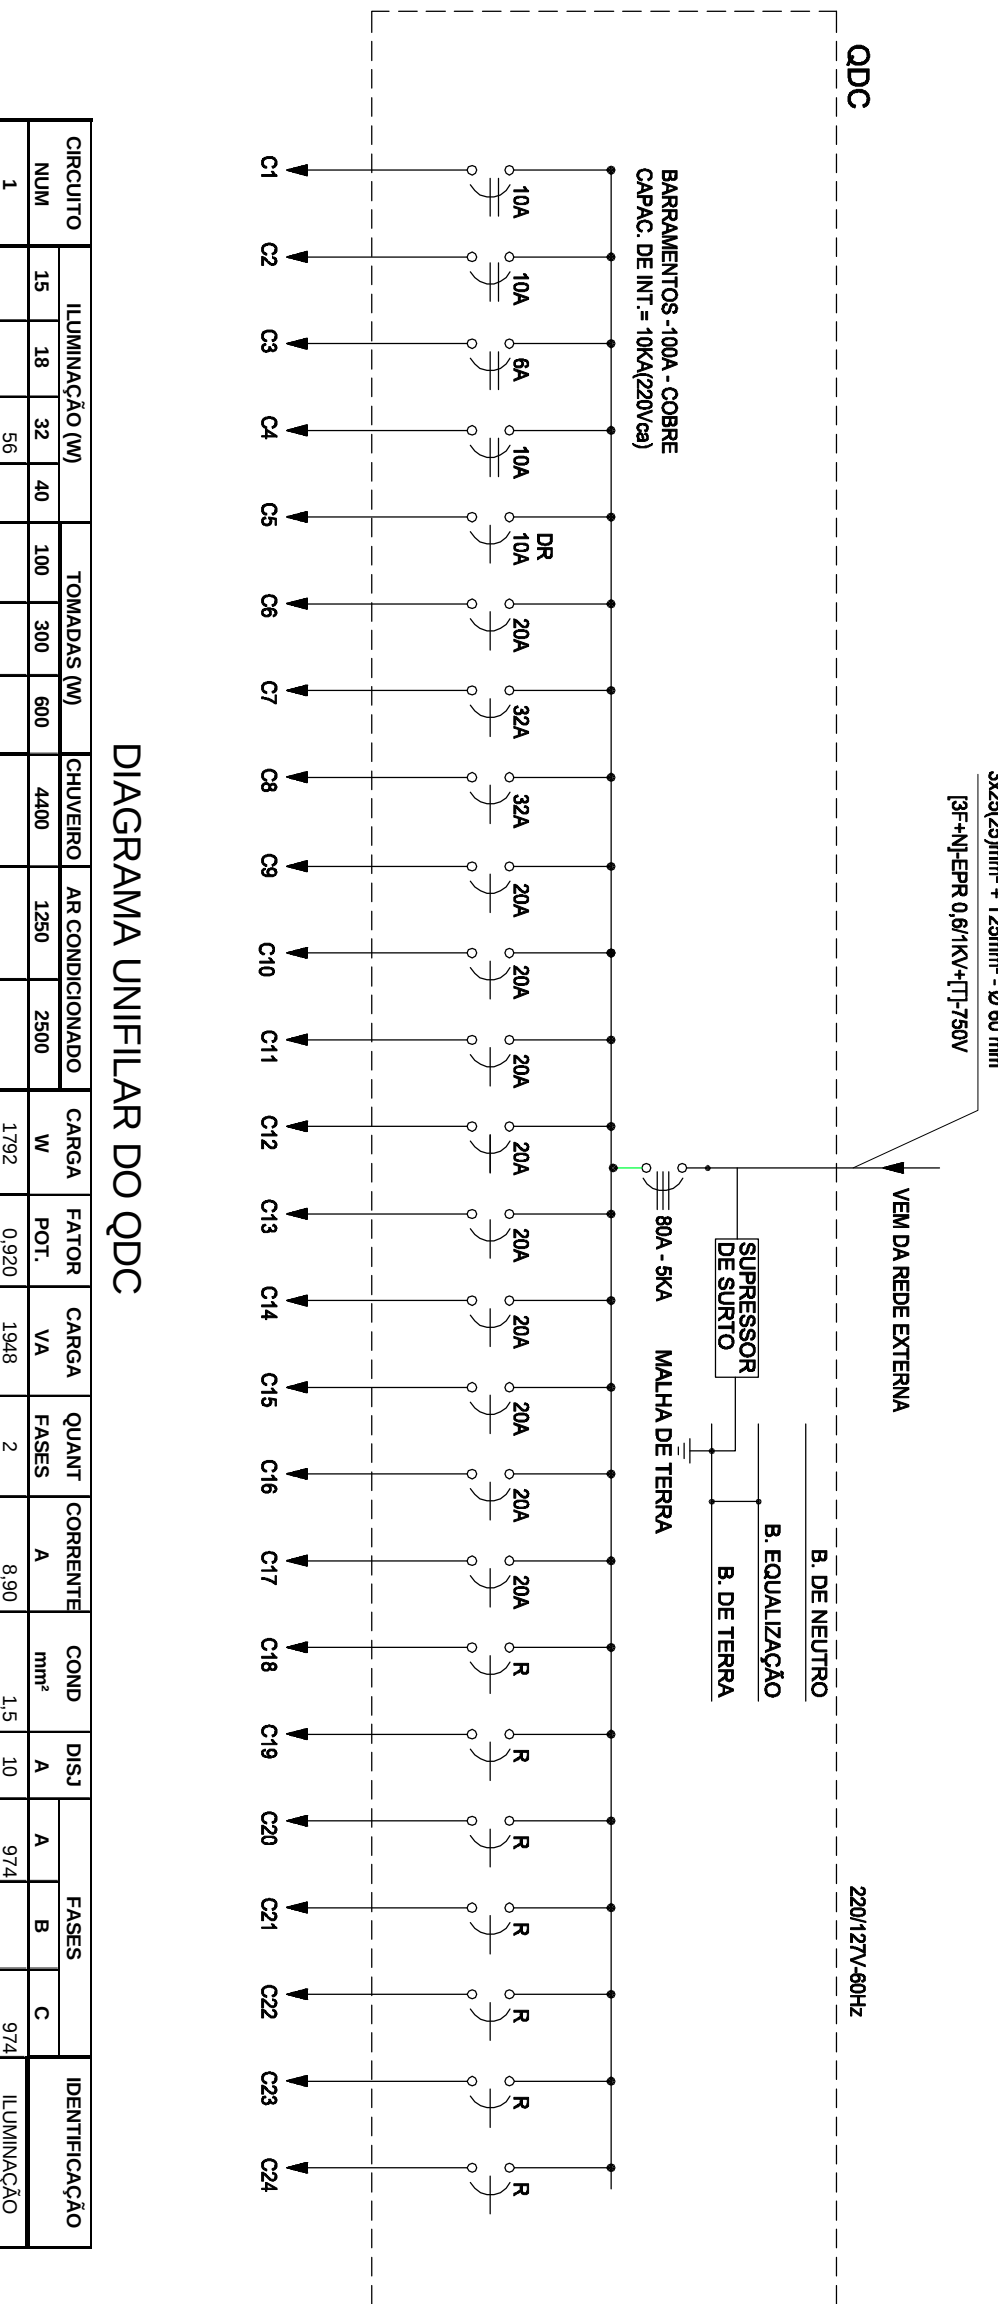


DIAGRAMA UNIFILAR DO QDC

[illegible]

SISTEMA		DATOS ELÉCTRICOS		IDENTIFICACIÓN	
PROTECCIÓN:	100	A	CARGA (VA)	12 623	QDC
FUSIBLE:	A		FASE A	10 545	HALL DE ENTRADA
FRECUENCIA:	60	Hz	FASE B	10 545	REDE EXTERNA
PROTECCIÓN:	220	V	FASE C	10 557	CHAPARRAL
TENSION:	220	V	TOTAL	33 725	CIAPARRAL
PROTECCIÓN:	0,92	mm²	Potencia instalada	33 725	SUPERIOR
		A	Potencia máxima	33 725	
			Potencia mínima	23 608	

--	--

1888

UFVJM
Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri

01/01