LEGENDA

	ELETRODUTO EM PVC APARENTE EM PAREDE OU LAJE .
	ELETRODUTO EM PVC NO PISO
	PERFILADO 38 x 38 mm , FERRO GALVANIZADO.
	ELETROCALHA DIMENSÕES INDICADAS NO PROJETO
	PONTO DE FORÇA - CHUVEIRO
	TOMADA MÉDIA A 1,20m DO PISO
	TOMADA 2P+T - 2,20m MÍNIMO - AR CONDICIONADO
	TOMADA 2P+T - 220 V
	TOMADA ESPECIAL 4000 W - 127 V
	POSTE / COLUNA PARA DESCIDA ELÉTRICA E DE TELEMÁTICA .
	INDICAÇÃO DOS CONDUTORES: TERRA (COR VERDE), RETORNO (COR BRANCA), FASE (CORES R=PRETA, S=AMARELA e T=VERMELHA) E NEUTRO (COR AZUL CLARO) .
S	INTERRUPTOR SIMPLES
S3	INTERRUPTOR TREE-WAY
S2	INTERRUPTOR DUPLO
	ELETRODUTO QUE SOBE
	ELETRODUTO QUE DESCE
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS - QDC
	PLAFON DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 1 X 15W
	CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 32W - COM ALETA
	CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 18W - COM ALETA
1C.1	NOMECLATURA DO CIRCUITO 1 - DO QDC 1

OBSERVAÇÕES

TODA TUBULAÇÃO NÃO ESPECIFICADA SERÁ Ø3/4"

ELETROCALHA PERFURADA

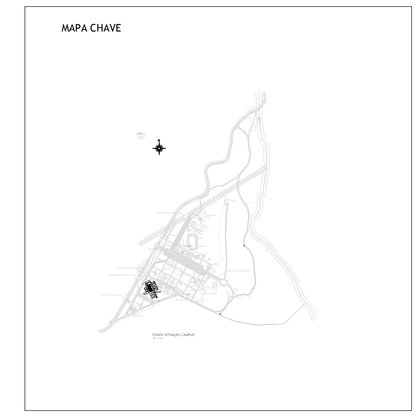



DIAGRAMA DE LOCALIZAÇÃO
ESC. 1:1000

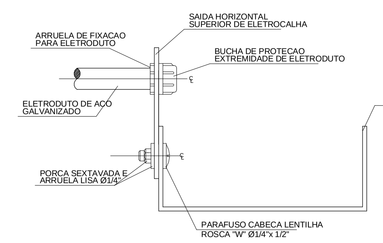

DETALHE - SAÍDA ELETROCALHA
S/ESCALA

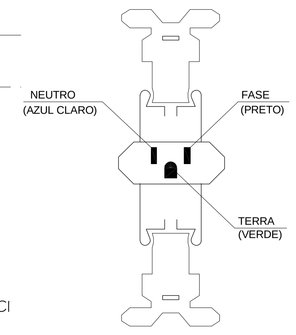

POLARIZAÇÃO DA TOMADA

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
0	19.05.10	Sérgio	PROJETO INICIAL
Nº:	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

FASE:

PROJETO ELÉTRICO

OBSERVAÇÕES

ENGENHARIAS - FACET / ICT
CAMPUS DIAMANTINA
RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI — CNPJ 10.888.315/0001-57

TÍTULO: **PROJETO ELÉTRICO**
PLANTA GERAL DE ILUMINAÇÃO -1º PAVTO - PARTE 1

AUTOR PROJETO ELÉTRICO / RT: SERGIO PIRES ANTUNES
CREA 15.529/D - MG

DETALHAMENTO:

VERSÃO:	DATA:	AUTOCAD:	FOLHA:
VERSÃO 1	01.06.2010	SÉRGIO PIRES ANTUNES	01/11

ARQUIVO: ELÉTRICA ENGENHARIA

FACET / ICT
PLANTA 1º PAVIMENTO

ESC. 1:100

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here To Upgrade & Unlock Your Properties!
PDF Complete
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\USUARIO\DESKTOP\ARQCAD\PROJETOS ELETRICOS\ELETRICO ENGENHARIA DIAMANTINA
30/06/2010 11:25:11