




NOTAS:

- 1- O TUBO VENTILADOR DEVERÁ ULTRAPASSAR A COBERTURA DA CONSTRUÇÃO E EM PELO MENOS 30 CM, E SER DOTADO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO.
- 2- A TUBULAÇÃO DEVE SER INSTALADA DE FORMA QUE O TUBO DE QUEJA DEVEJA SER SUPOSTO POR BARRAS ARCADEAS OU QUALQUER DISPOSITIVO QUE GARANTA SEU ALINEAMENTO E SUA DECLIVIDADE, DOTADAS DE SUPORTES NOS PONTOS DE MUDANÇA E DE DIREÇÃO.
- 3- A TUBULAÇÃO DEVE SAZIR DA CAIXA DE INSPEÇÃO E SE ESTÁ COM O PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO LONGITUDINAL DO TUBO, DECORRENTES DE PEQUENAS DILATAÇÕES E DAS ESTRUTURAS E TÉRMICAS, DEVENDO SER ESPALHADA A CADA METRO.
- 4- AS TUBULAÇÕES E INTERFERÊNCIAS, USOS BÉTTAS, COMO REVESTIMENTO, JAMAS CONEXÃO, E AS PRAS DAS COPAS DEVEM SER DOTADAS DE SIFIS, ESE MESMO QUANDO FORMAS LIGADAS E CAIXA DE INSPEÇÃO
- 5- SISTEMA MALHA EM CENTÍMETROS COM BÍTOLAS DE TUBOS E CONEXI: ES EM MILÍMETROS
- 6- SE HÁVER ENVELOPAMENTO EM TUBULAÇÃO E SE ESTÁ COM CONEXÃO CADA HAZA PREVISÃO DE TRANSITO DE TUBULAÇÃO
- 7- UTILIZAR TUBOS E CONEXI: ES EM PVC RÍGIDO SOLDOVEL, SERIE NORMAL NA COR BRANCA
- 8- MARCA, TIPO OU EQUIVALENTE TÉCNICO
- 9- A REDE DE ESGOTO, ACOMPANHA A DECLIVIDADE DO TERRENO

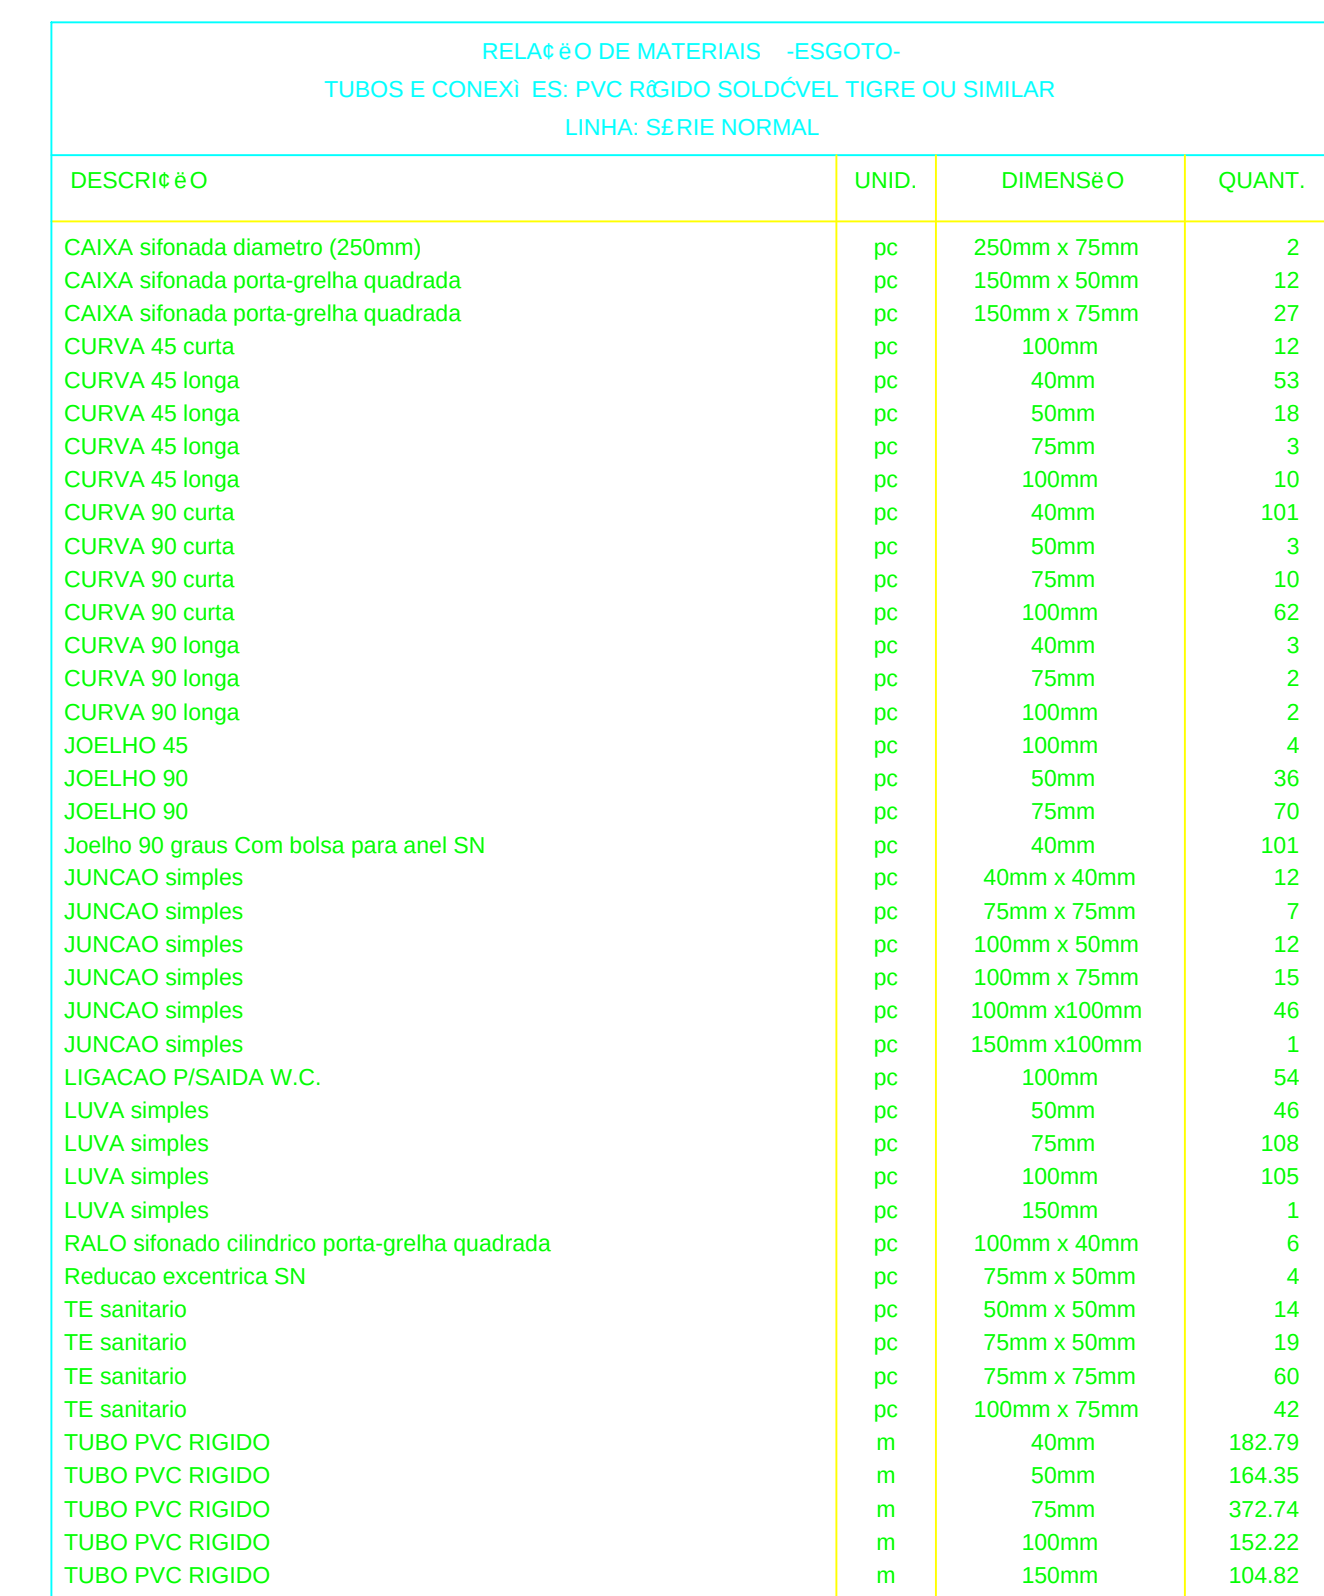

NA	DATA	RESPONSVEL	DESCRIAO DA REVISO:		
IDENTIFICAO: PROJETO HIDROSSANITRIO - ESGOTO					
OBJETO: COMERCIAL					
PRDIO ENGENHARIAS - FEG / ICT CAMPUS TEE FILO OTONI RODOVIA MG 367, KM 583, NUS0000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINMG					
PROPRIETARIO:		UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		CNPJ:	16.888.315/0001-57
CONTEDO: PLANTA BAIXA - PISO TERREDO					
RESPONSVEL TECNICO: ENG. CIVIL EDUARDO OLIVEIRA NEVES CREA-MG 48.985/D					
VERSO:	DATA:	DESENHO:	FOLHA:		
V 1	AGO / 2010	EDUARDO NEVES		01/08	